

[illegible]

SERGIO D. DETZEL
TECNICO ELECTROMECANICO
NAT. 736738

NUMERO	TEXTO	FECHA	DIBUJO	NOTA EXPEDIDA
--------	-------	-------	--------	---------------

MODIFICACIONES	
SCE-PR-116-1500	SERVICIO DOMICILIARIO INTEGRAL DE POLIETILENO
SCE-PR-101-1000	NORMALIZACION DE PLANOS
NUMERO	TITULO

PLANOS DE REFERENCIA	
----------------------	--

[illegible]

NOTAS:

Las conexiones a cañería existente deberán realizarse con accesorios aprobados por Organismos competentes reconocidos por el ENARGAS y provistos por la contratista quien efectuara asimismo los pozos para dichas conexiones y reacondicionamiento del lugar a su estado original.

El proyecto constructivo de ubicación y detalles será ejecutado por la contratista y aprobado por C.G.P. S.A. previo a la iniciación de la obra.

El Plazo para la ejecución total o parcial del presente proyecto deberá adecuarse al plan de trabajo aprobado por C.G.P. S.A. .

Se debiera construir la red de acuerdo al cuerpo normativo para "Redes de distribución hasta 4 Bar de gases de petroleo y manufacturado" de Gas del Estado y al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales según corresponda según de aplicación la Norma GE-N°1-113 en todo lo que no se oponga a la Ley 24.076 y sus decretos reglamentarios.

ESTE PROYECTO VENCE EL DÍA 31/10/19

PRESIÓN DE TRABAJO MAXIMA 4 BAR
PRESIÓN DE PRUEBA 6 BAR


REFERENCIAS

———— CAÑERÍA A INSTALAR
----- CAÑERÍA EXISTENTE
———○—— CONEXION A CAÑERÍA EXISTENTE



FUNDADORES

ALEMANES DEL VOLGA

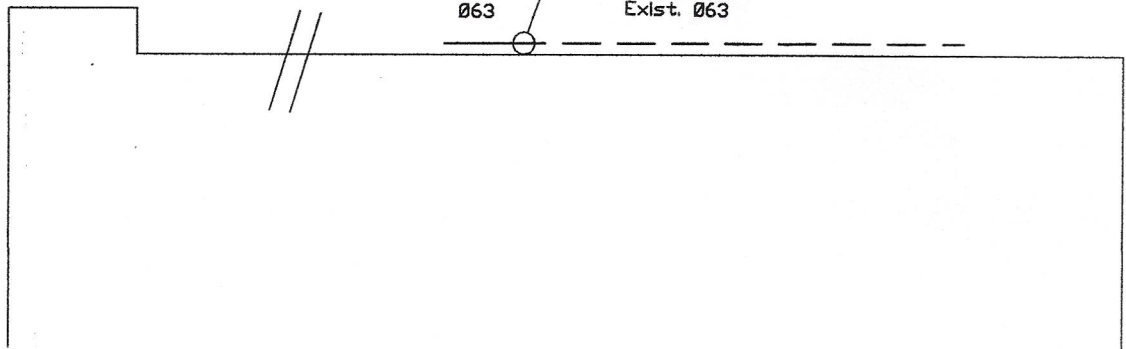

[illegible]

SERGIO D. DETZEL
TECNICO ELETROMECHANICO
MAT. 136738

01	AMPLIACION DE PLAZO	28/06/18		
02	AMPLIACION DE PLAZO	10/04/19		
NÚMERO	TEXTO	FECHA	DIBUJO	NOTA EXPEDIDA

MODIFICACIONES	
SCE-IN-501-0002	ESP. TÉCNICA P/CONSTRUCCIÓN E INST. DE CAÑERÍAS DE RED
NÚMERO	TÍTULO

 Camuzzi Gas Pampeana				
U.N. BAHÍA BLANCA		ÁREA BAHÍA BLANCA		
TÍTULO ANTEPROYECTO DE DIÁMETROS Y TRAZA		DENOMINACIÓN PROV. GAS NAT. A CALLE IPARRAGUIRRE E/JUNCAL Y OLAVARRIA		
LOCALIDAD SANTA TRINIDAD				
FECHA 26/07/17	ESCALA	DIBUJO S. DETZEL	PROYECTO A.T.	Nº DE PLANO 21-002676-00-17
JEFATURA DE SECTOR		JEFATURA ÁREA TÉCNICA		GERENCIA

NOTAS:

Las conexiones a cañería existente deberán realizarse con accesorios aprobados por Organismos competentes reconocidos por el ENARGAS y provistos por la contratista.

Previo a la iniciación de los trabajos la Firma Contratista obtendrá los correspondientes permisos de instalación ante los Organismos y Jurisdicciones competentes.

El proyecto constructivo de ubicación y detalles será ejecutado por la contratista y aprobado por C.G.P. S.A. previo a la iniciación de la obra.

Cabe aclarar que las calles a ceder se deberán encontrar aprobadas y cedidas al uso público por los organismos pertinentes **previo a la realización de las obras.**

El Plazo para la ejecución total o parcial del presente proyecto deberá adecuarse al plan de trabajo aprobado por C.G.P. S.A. .

Se deberá construir la red de acuerdo al cuerpo normativo para "Redes de distribución hasta 4 Bar de gases de petróleo y manufacturado" de Gas del Estado, al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales según corresponda y Procedimientos, Especificaciones Planos Tipos vigentes de C.G.P. S.A.

Será de aplicación la Norma GE-N°1-113 en todo lo que no se oponga a la Ley 24.076 sus decretos reglamentarios.


ESTE PROYECTO VENCE EL DÍA 31/10/19

PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA
PRESIÓN DE PRUEBA

4 BAR
6 BAR

REFERENCIAS



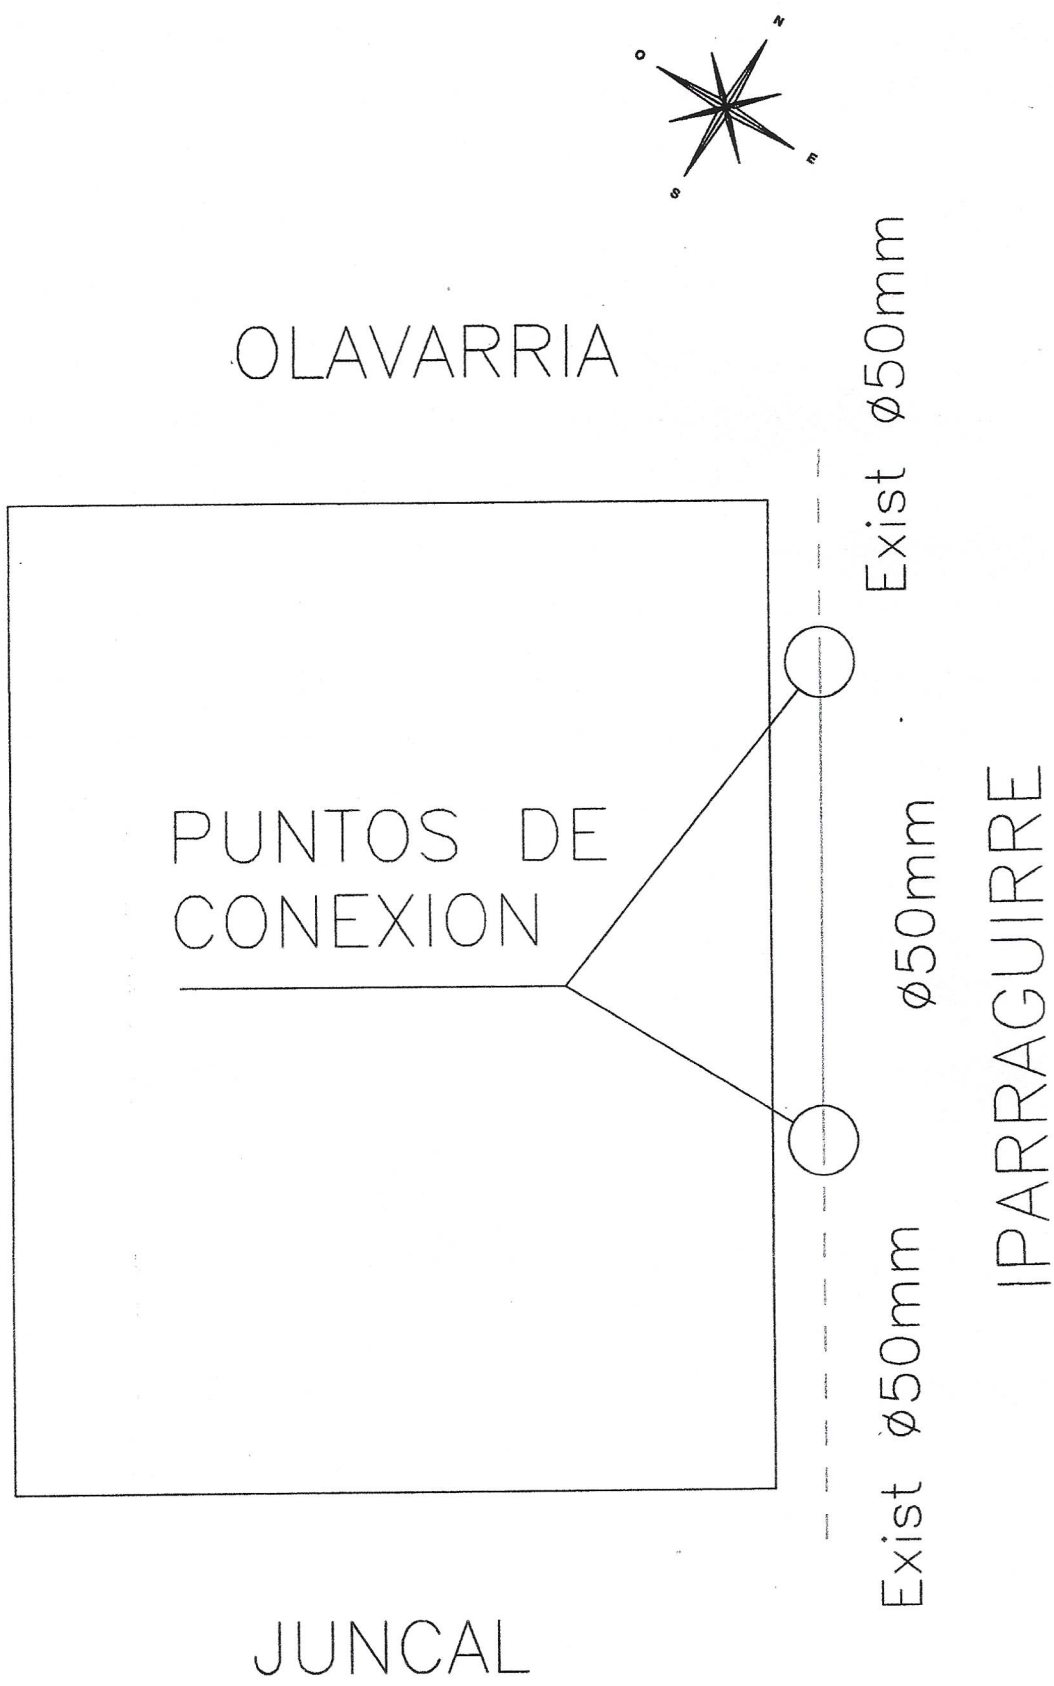

- NOTAS:
- Las con
 - Organism
 - Previo a
 - permisos
 - El proye
 - aprobado
 - Cabe ac
 - público
 - El Plazo
 - de trabo
 - Se debe
 - hasta 4
 - Especifi
 - Planos
 - Será de
 - sus dec
- ESTE
- PRESIÓN
- PRESIÓN
- REFERE

[illegible]

SERGIO D. DETZEL
TECNICO ELECTROMECANICO
MAT. 736788

MODIFICACIONES	
SCE-IN-501-0002	ESP. TÉCNICA P/CONSTRUCCIÓN E INST. DE CAÑERÍAS DE RED
SCE-PR-116-0001/0	SERVICIO DOMICILIARIO INTEGRAL DE POLIETILENO
SCE-PR-101-1000	NORMALIZACION DE PLANOS
NUMERO	TITULO

PLANOS DE REFERENCIA



U.N.		BAHIA BLANCA		C.O.		PIGUE	
TITULO				DENOMINACION			
ANTEPROYECTO DE DIAMETROS Y TRAZA				PROV. DE GAS NATURAL A CALLE			
LOCALIDAD				F.J. STA M. DE ORO E/ALEMANES			
SANTA TRINIDAD				DEL VOLGA Y FUNDADORES			
FECHA		ESCALA		DIBUJO		N° DE PLANO	
07/08/17				S. DETZEL		A.T.	
JEFATURA DE SECTOR		DETZEL SERGIO D Q/Nº 44304/9		JEFATURA AREA TECNICA		21-002692-00-17	
						GERENCIA	

NOTAS:

Las conexiones a cañería existente deberán realizarse con accesorios aprobados por Organismos competentes reconocidos por el ENARGAS y provistos por la contratista.

Previo a la iniciación de los trabajos la Firma Contratista obtendrá los correspondientes permisos de instalación ante los Organismos y Jurisdicciones competentes.

El proyecto constructivo de ubicación y detalles será ejecutado por la contratista y aprobado por C.G.P. S.A. previo a la iniciación de la obra.

Cabe aclarar que las calles a ceder se deberán encontrar aprobadas y cedidas al uso público por los organismos pertinentes previo a la realización de las obras.

El Plazo para la ejecución total o parcial del presente proyecto deberá adecuarse al plan de trabajo aprobado por C.G.P. S.A. .

Se deberá construir la red de acuerdo al cuerpo normativo para "Redes de distribución hasta 4 Bar de gases de petróleo y manufacturado" de Gas del Estado, al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales según corresponda y Procedimientos, Especificaciones y Planos Tipos vigentes de C.G.P. S.A.

Será de aplicación la Norma GE-N°1-113 en todo lo que no se oponga a la Ley 24.076 sus decretos reglamentarios.


ESTE PROYECTO VENCE EL DÍA 31/10/19

PRESIÓN DE TRABAJO MAXIMA	4 BAR
PRESIÓN DE PRUEBA	6 BAR

REFERENCIAS

—————	CAÑERÍA A INSTALAR
- - - - -	CAÑERÍA EXISTENTE
—————○—————	CONEXION A CAÑERÍA EXISTENTE

FUNDADORES



F. JUSTO S. MARIA DE ORO

Ø50

Exist. Ø38



PUNTO DE
CONEXION

ALEMANES DEL VOLGA

NOT

Las
Orga

Prev
perr

El p
aprc

Caba
públ

El P
de t

Se c
hast
Espe
Plan
Será
sus

[illegible]

SERGIO LADEIZ
TECNICO ELECTROMECHANICO
MAT. T86738

11/04/19

NÚMERO	TEXTO	FECHA	DIBUJO	NOTA EXPEDIDA
--------	-------	-------	--------	---------------

SCE-IN-501-0002	ESP. TÉCNICA P/CONSTRUCCIÓN E INST. DE CAÑERÍAS DE RED
NÚMERO	TÍTULO

Camuzzi Gas Pampeana

U.N.		BAHÍA BLANCA		ÁREA		BAHÍA BLANCA	
TÍTULO				DENOMINACIÓN			
ANTEPROYECTO DE DIÁMETROS Y TRAZA				PROV. GAS NAT. A CALLE			
LOCALIDAD				SCHEFFER E/SN1 Y FINAL			
FECHA		ESCALA		DIBUJO		PROYECTO	
26/07/17				S. DETZEL		A.T.	
Nº DE PLANO				21-002678-00-17			
JEFATURA DE SECTOR				JEFATURA ÁREA TÉCNICA			
DETZEL SERGIO D O/Nº 44304/9				GERENCIA			

NOTAS:

Las conexiones a cañería existente deberán realizarse con accesorios aprobados por Organismos competentes reconocidos por el ENARGAS y provistos por la contratista.

Previo a la iniciación de los trabajos la Firma Contratista obtendrá los correspondientes permisos de instalación ante los Organismos y Jurisdicciones competentes.

El proyecto constructivo de ubicación y detalles será ejecutado por la contratista y aprobado por C.G.P. S.A. previo a la iniciación de la obra.

Cabe aclarar que las calles a ceder se deberán encontrar aprobadas y cedidas al uso público por los organismos pertinentes **previo a la realización de las obras.**

El Plazo para la ejecución total o parcial del presente proyecto deberá adecuarse al plan de trabajo aprobado por C.G.P. S.A. .

Se deberá construir la red de acuerdo al cuerpo normativo para "Redes de distribución hasta 4 Bar de gases de petróleo y manufacturado" de Gas del Estado, al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales según corresponda y Procedimientos, Especificaciones Planos Tipos vigentes de C.G.P. S.A.

Será de aplicación la Norma GE-N°1-113 en todo lo que no se oponga a la Ley 24.076 sus decretos reglamentarios.

ESTE PROYECTO VENCE EL DÍA 31/10/19

PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA	4 BAR
PRESIÓN DE PRUEBA	6 BAR

REFERENCIAS

-----	CAÑERÍA EXISTENTE
=====	CAÑERÍA A INSTALAR
-----●-----	CONEXIÓN A CAÑERÍA EXISTENTE

S/N 1

NOTA

Las
Orga

Previ
perm

El pr
aprol

Cabe
públi

El PI
de ti

Se d
hasta
Espe
Plan
Será
sus

ES

PRES
PRES

REFE

-
-
-



J. SCHEFFER

